



Вариант подключения узвещателя
без объединения выходящих цепей шлейфа сигнализации и вскрытия

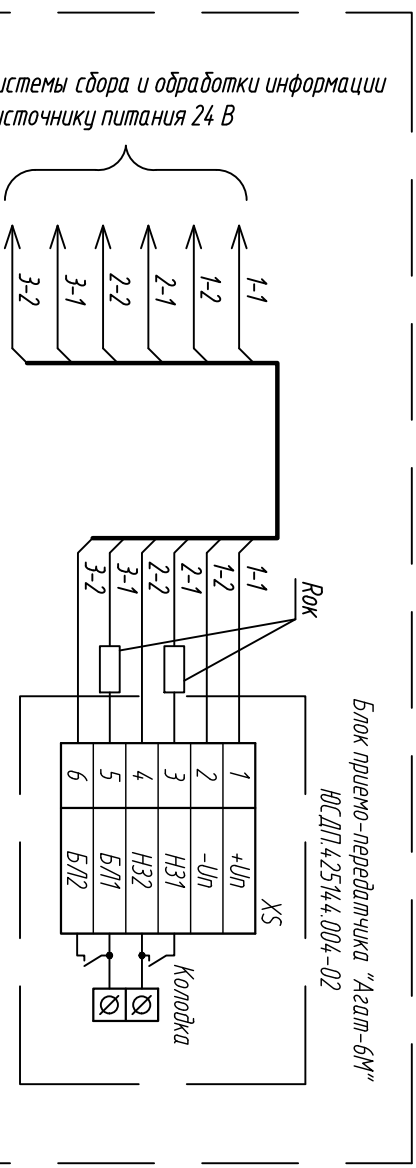

Вариант подключения узвещателя
с объединением выходящих цепей шлейфа сигнализации и вскрытия

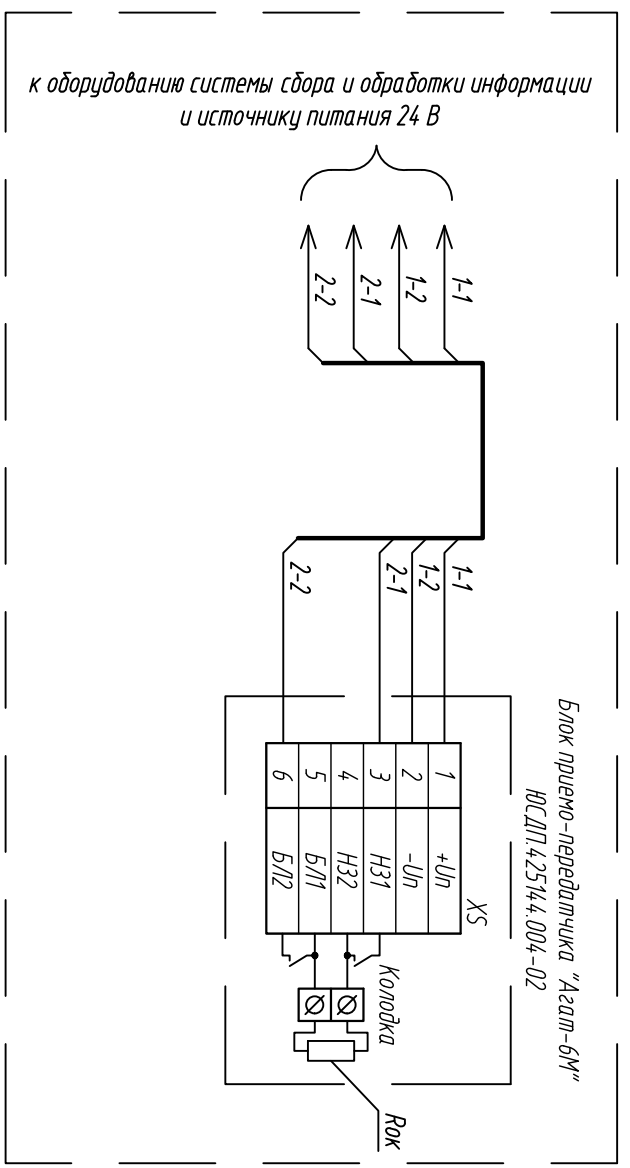

1. Марку и длину кабеля определить на этапе разработки документации.
2. Проводитель остальную часть провода внести изменения в конструкцию узвещателя и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
3. Конечный резистор выбрать в зависимости от используемой системы сбора и обработки информации.
4. Колодка для включения Рок предусмотрена в заводском исполнении.

АО "ЮМИРС"

Типовые проектные решения

Схема электрическая подключения узвещателя "Параллель"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ					
Проверил					
ГИП					
Нкомпр.					

Страниц	Лист	Листов
	1	



Скачано с

